



## Katalogový list

### AMZ 01, AMZ 02

#### Automatická myčka zástěr

**AMZ 01, AMZ 02** jsou automatické nerezové myčky zástěr s tryskami a bezdotykovým ovládním, určené k postavení na podlahu. Používají jednotrubkový přívod tepelně upravené vody z cirkulace, nebo vody namíchané pomocí termostatického ventilu.

**AMZ 01** má zabudovaný optoelektronický snímač reaguje na přítomnost osoby v prostoru myčky. Po vstupu osoby na nerezový rošt (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu. Pomocí soustavy trysek je zástěra zbavena nečistot bez nutnosti dotyku a případné kontaminace ovládacích prvků. Po sestoupení z podesty (vystoupení ze snímané zóny) elektromagnetický ventil s nastaveným časovým zpožděním vodu automaticky zavře (doba doběhu). Vzhledem ke konstrukci myčky je vhodná instalace v blízkosti kanalizačních vpustí.

**AMZ 02** má senzor se systémem START/STOP. Po vstupu na nerezový rošt se mávnutím pustí voda. V případě potřeby lze k dočištění zástěry použít ruční kartáč napojený na vodu. Myčka má navíc pod roštem nerezovou vanu s vlastním odpadem.

Automatické myčky zástěr AMZ jsou určeny především pro jateční provozy, kde zaručují rychlé a pohodlné očištění pracovních zástěr a zvýšení hygienické úrovně pracoviště.



#### Kompletní dodávka

- těleso myčky
- nerezový rošt
- zadní panel s tryskami
- elektronika se snímačem
- ruční kartáč (AMZ 02)
- elektromagnetický ventil – 2 ks
- rohový ventil s filtrem
- přípojovací hadice
- trysky – 6 ks

#### Typová provedení

- AMZ 01                      automatická myčka zástěr s tryskami - 12V, 50 Hz
- AMZ 02                      automatická myčka zástěr s tryskami a ručním kartáčem - 12V, 50 Hz



### Technické detaily


- dosah čidla 0 – 0,7 m (AMZ 01)  
0 – 0,1 m (AMZ 02)
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,3 – 1,0 MPa
- krytí IP 55
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 10 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 2 x AMZ)  
ZAC 1/50 (max. 5 x AMZ)  
ZAC1/36L (max. 4 x AMZ)
- teplota vody max. 42 °C
- hmotnost 32 kg AMZ 01  
36 kg AMZ 02

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm přes pachovou uzávěru (AMZ 02).
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.



## Schéma

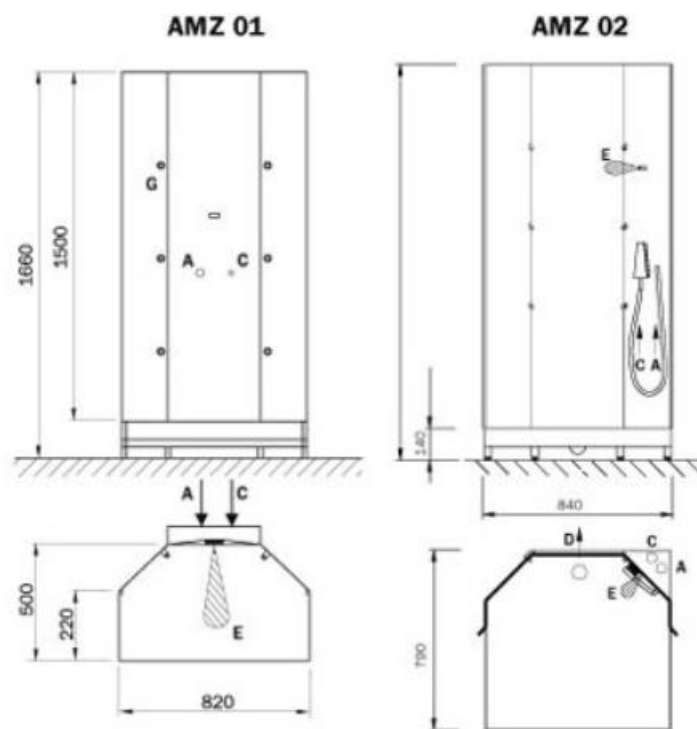

- A – přívod vody trubka G 1/2" vnitřní
- C – el. přívod
- E – zóna snímání
- G – výstupní trysky
- D – odpad